


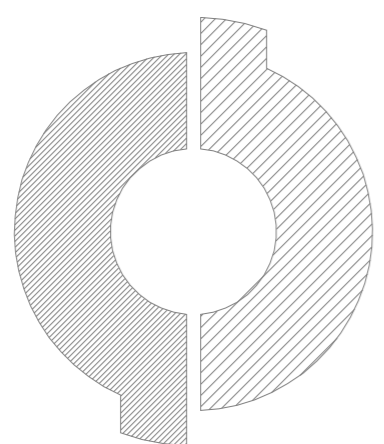

✱ MÅTT I MM

✱ MATERIAL Stenen skall vara av god och tät granit, stark och jämn, utan slag och släppor samt till färgen ljusgrå. Kvartsrand eller barkyta får ej förekomma i kopytan.

✱ YTKRAV Kopytan, minst 150 mm av framsidan, 50 mm av bakytan och 50 mm av ändytorna skall från kopytan räknat vara bearbetade med enklare behuggning till grad 1 = behuggning, erhållen genom krysshamring med en hammare med 12 mm avstånd mellan hammarspetsarna. Största tillåtna fördjupningar i stenen 10 mm. Huggna ytor med undantag av fasad del av framytan skall vara rätvinkliga och stenen i övrigt avtuktad så att ytorna stå vinkelrätt eller undfallande mot kopytan.

 <b>GATUBOLAGET</b>		GÖTEBORGS GATU AB TEKNIK BOX 1086 405 23 GÖTEBORG TEL 031/62 80 00		UPPRÄTTAD FÖR 	
		<h1>STANDARDRITNING</h1> <h2>RAMSTEN</h2>			
HANDLÄGGARE		KVALSÄKRAD			
ROLF ANDERSSON					
RITAD/DWG-FIL	KONSTR. AV	DNR			
RARAMS	RA	363/93			
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA		OBJEKTSNR	
93-12-01		1:5			
		RITNINGSNR		REV	
		363/93-3555			