


HELSÅGAD HALL

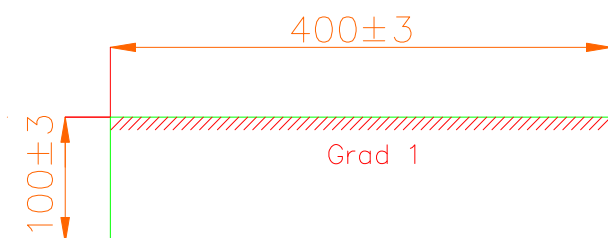

* MÅTT I MM

Längd: 700 mm

* VIKT

ca 108 kg/m

MATERIAL

* Stenen skall vara av god och tät granit, stark och jämn, utan slag och släppor samt till färgen ljusgrå. Kvartsrand eller barkyta får ej förekomma i kopytan.


* YTKRAV

Kopytan sågas och krysshamras till grad 1. 1) Övriga ytor sågas.

Samtliga ytor skall vara vinkelräta mot varandra

1) Gradhuggning grad 1: krysshamring, inga förhöjningar, fördjupningar max 10 mm.

HUGGEN/SÅGAD HALL

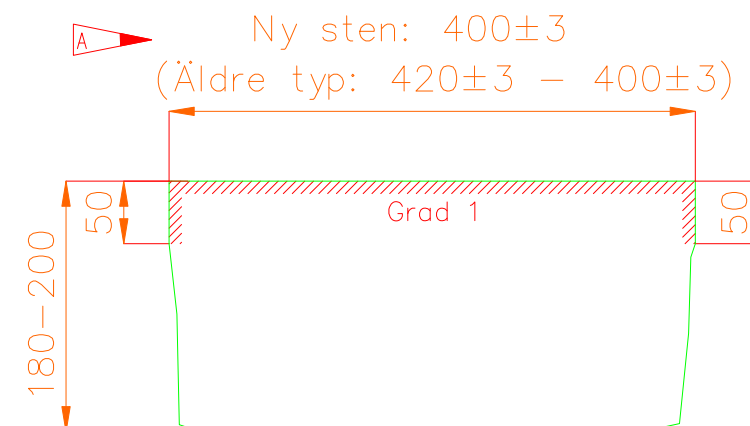

* MÅTT I MM

Längd: Fallande längder 700-1500 mm

* VIKT

ca 194 kg/m



* MATERIAL

Stenen skall vara av god och tät granit, stark och jämn, utan slag och släppor samt till färgen ljusgrå. Kvartsrand eller barkyta får ej förekomma i kopytan.

* YTKRAV

Kopytan och 50 mm av ändytorna och av långsidoytorna räknat från kopytan skall vara gradhuggna till grad 1. 1) erhållen genom krysshamring, alt sågning/krysshamring. Gradhuggna ytor skall vara vinkelräta mot varandra och stenen i övrigt avtuktad så att ytorna stå vinkelrätt eller undfallande mot kopytan.

~~Ytbehandlingsalternativ: Kopytan sågas och krysshamras till grad 2. Övriga ytor sågas.~~

A	5	99-03-01	Kompl med helsågad sten; Filnamnet ändrat till RAGANG		RA
Rev liff	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
 GÖTEBORGS GATU AB TEKNIK BOX 1086 405 23 GÖTEBORG TEL 031/62 80 00			UPPRÄTTAD FÖR  STANDARDRITNING GÅNGBANEHALL		
HANDLÄGGARE		KVALSAKRAD			
ROLF ANDERSSON					
RITAD/DWG-FIL	KONSTR. AV	DNR			
RAGANG	RA	363/93			
GODKÄND GÖTEBORG	13/1 RAC			SKALA	OBJEKTSNR
96-01-15				1:5	RITINGSNR
			363/93-3556		REV
					A