



NCY 5G2,5

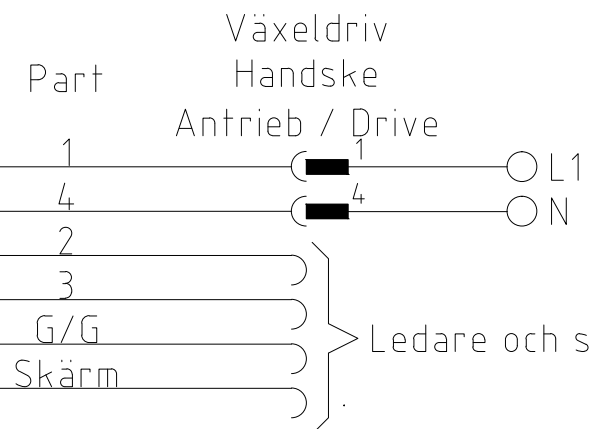


Se H&K ritning 360 66 511

Ledare och skärm isoleras

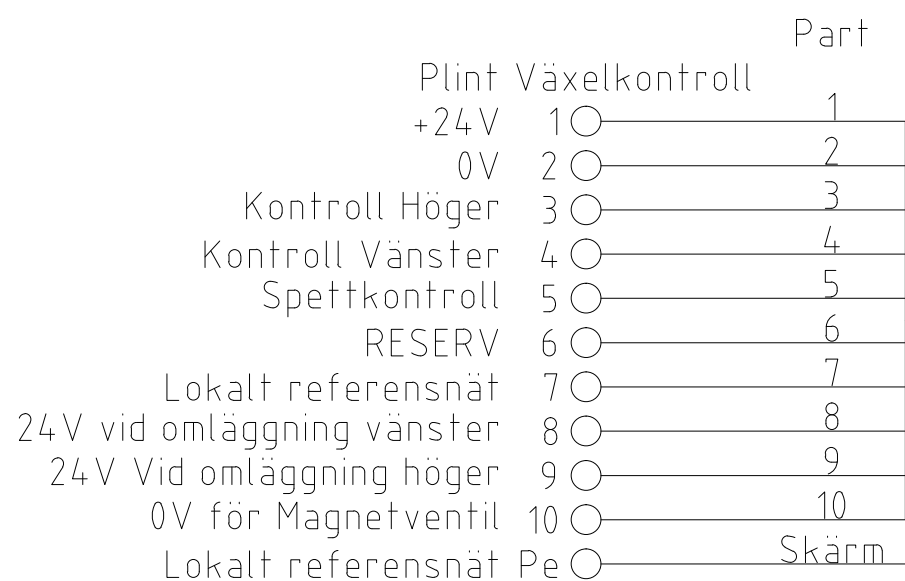

EQFR 10x1,5

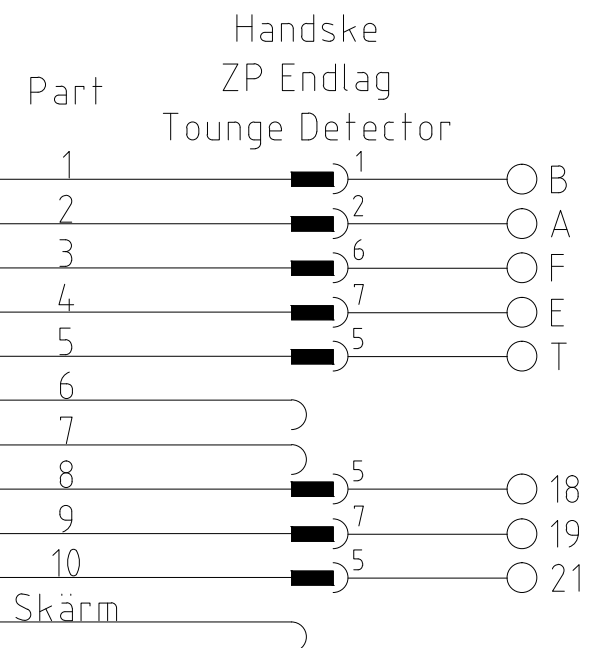

Se H&K ritning 360 67419

Ledare isoleras

Se H&K ritning 360 67419

Skärm isoleras


Utlösningvillkoret för kablarna skall beräknas.

Om 2,5 mm² kabel krävs för Magnetventil läggs denna i separat kabel

Kopplingshandske kan i vissa fall utgå

I Kontrollboxen skall följande jumprar vara i läge till:

3, 6, 9, 22, 24, 27, 29, 39 Övriga i läge från

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
Besöksadress: Rosenlundsgatan 4 Box 1094 405 23 GÖTEBORG Telefon: 0771 159 159 Telefax: 010 484 64 80			DETALJRITNING Inkoppling växelaggregat Typ HWe60 AVV-ZVV		
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
Tony Tjus		BBT	LB		
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21281-02	TTs	107454-103			
GODKÄND GÖTEBORG			SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR
2014-03-30					21281-02
					REV