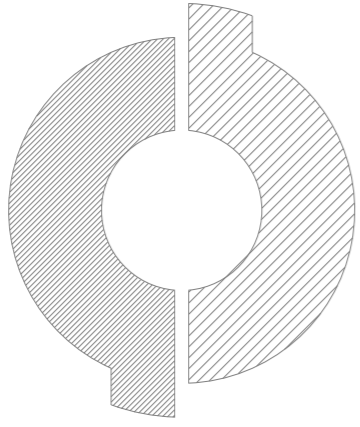



* MÅTT I MM

* MATERIAL Stenen skall vara av god och tät granit, stark och jämn, utan slag och släppor samt till färgen ljusgrå. Kvartrand eller barkyta får ej förekomma i kopytan.

* YTKRAV Bearbetning av ytorna utgår från sågade yta. Kopytan och 150 mm av framsidan, 50 mm av bakytan samt 50 mm av ändytorna skall vara bearbetade genom krysshamring med en hammare med 12 mm avstånd mellan hammarspetsarna. Största tillåtna fördjupningar i stenen 10 mm. Huggna ytor med undantag av fasad del av framytan skall vara rätvinkliga och stenen i övrigt avtuktad så att ytorna stå vinkelrätt eller undfallande mot kopytan.

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| A | | 2002-02-01 | Ytkrav | | RA | |
| Rev liff | Antal rev | Rev datum | Rev omfattning | Verkens rev datum | Rev godkänd | |
|  GATUBOLAGET | | | GÖTEBORGS GATU AB TEKNIK BOX 1086 405 23 GÖTEBORG TEL 031/62 80 00 | UPPRÄTTAD FÖR  | STANDARDDRITNING RAMSTEN | |
| HANDLÄGGARE | | KVALSÄKRAD | | | | |
| ROLF ANDERSSON | | | | | | |
| RITAD/DWG-FIL | | KONSTR. AV | | DNR | | |
| RARAMS | | RA | | 363/93 | | |
| GODKÄND GÖTEBORG | | | SKALA | OBJEKTSNR | RITNINGSNR | |
| 93-12-01 | | | 1:5 | | 363/93-3555 | |
| | | | | | REV | |
| | | | | | A | |