

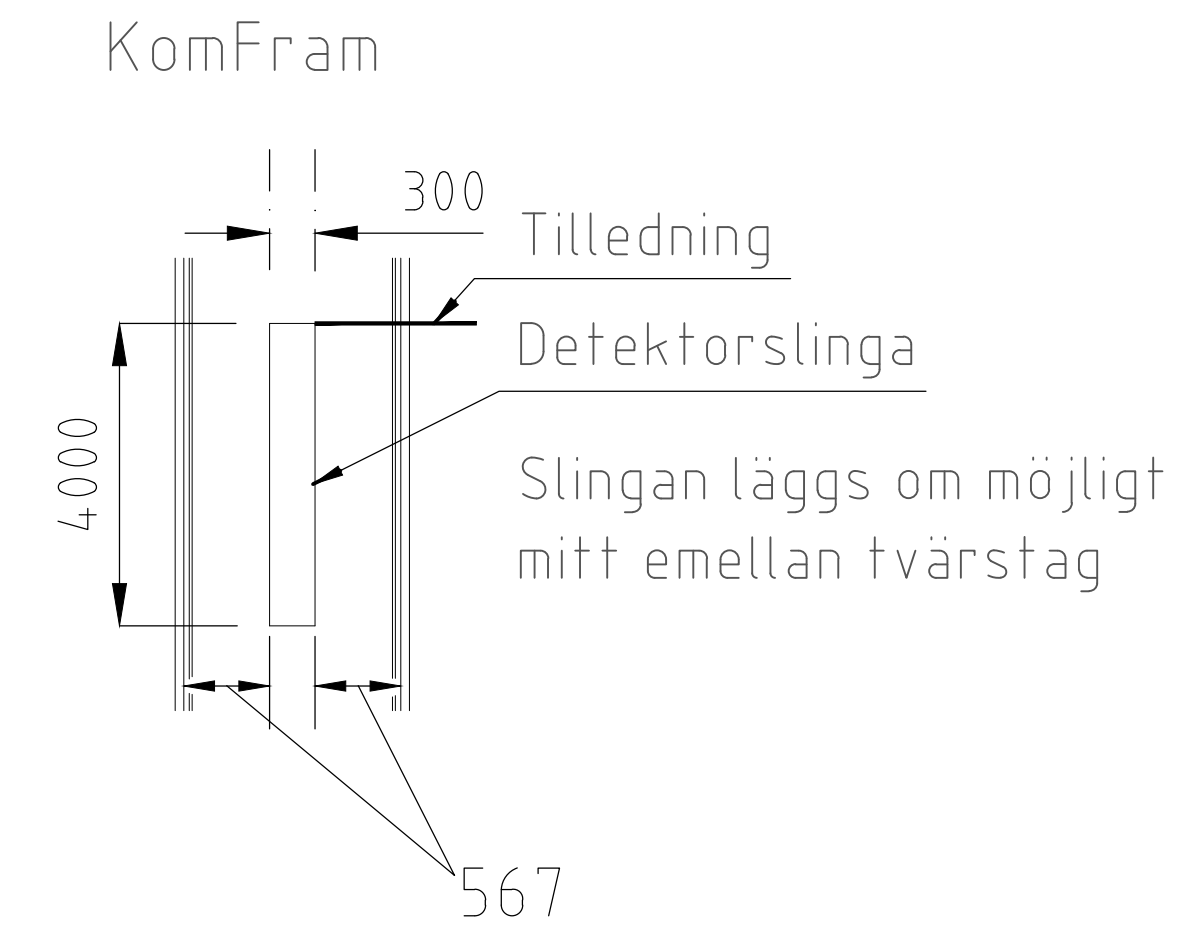


CYKELBANA

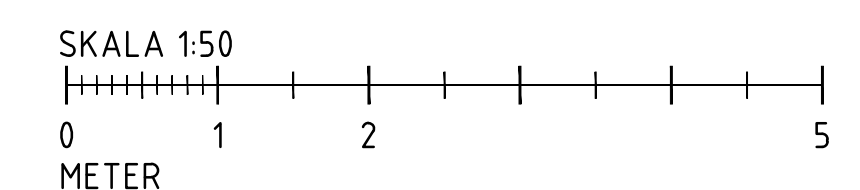

Slingtråden ska vara av värmeresistent typ för min 120°C.
Arean ska vara minst 2,5 mm².
Detektorkabeln ska vara av skärmad typ, ex.vis EKKJ, EKLK.

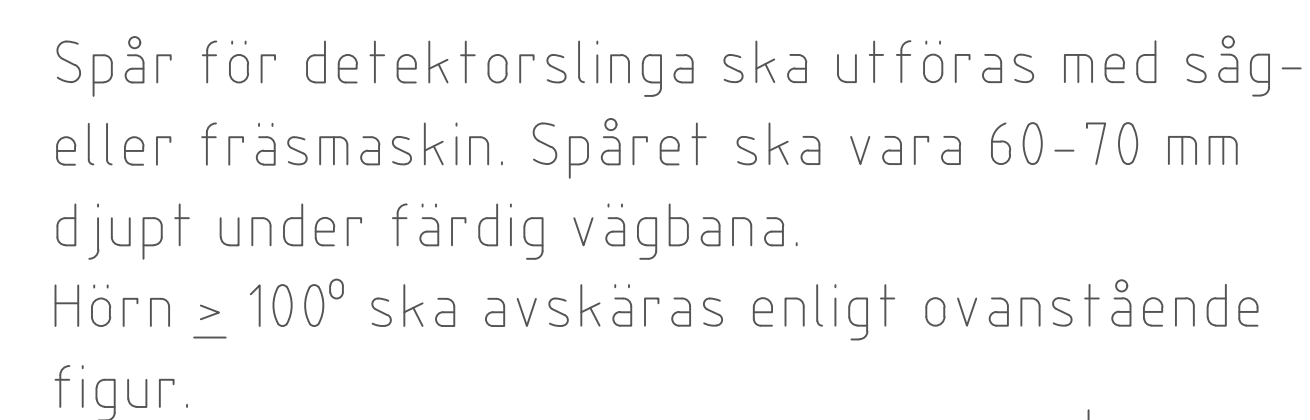

	Göteborgs Stad		STANDARDRITNING	
	Stadsmiljöförvaltningen		Defektorer läggning av-	
Beslutad av Avdelning: Ansvarig Enhet:		FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER
Anläggnings och infrazstruktur Rymsdammsverk Belysning		A1	1:50	5513
				REV D