
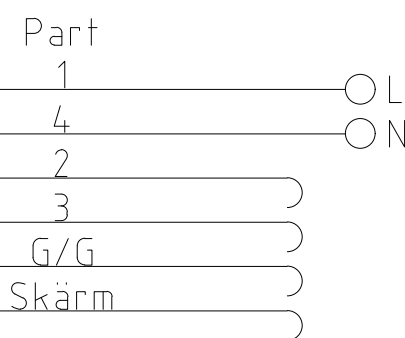


Apparatutrymme


Växelaggregat

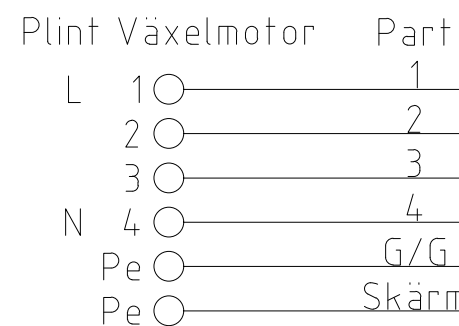

NCY 5G2,5

Se H&K ritning 360 66 511


Ledare och skärm isoleras

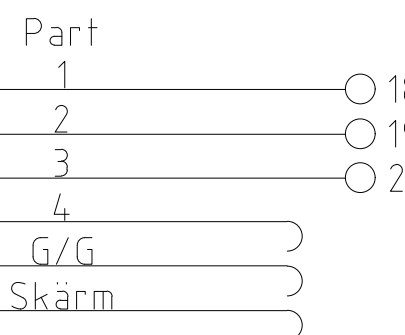

NCY 5G2,5

Se H&K ritning 360 67419

Ledare och skärm isoleras

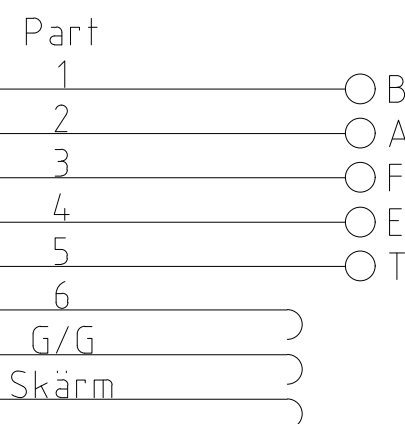

NCY 7G1,5

Se H&K ritning 360 67419

Ledare och skärm isoleras

HWE60 med magnetventil används inte vid nybyggnation.
Vid nybyggnation används istället HWE61.1 400V, se ritning 21281-01.



**Göteborgs
Stad**

Trafikkontoret

STANDARDRITNING
Inkoppling växelaggregat
Typ HWE60 AVV-ZVV

Gäller fr.o.m
TH 2021:1

Beslutad av Avdchef:	Ansv. Enhetschef	FORMAT	SKALA	RITNINGNUMMER	REV
Stadens anläggningar	Gata Spår	A3		21281-02	B