
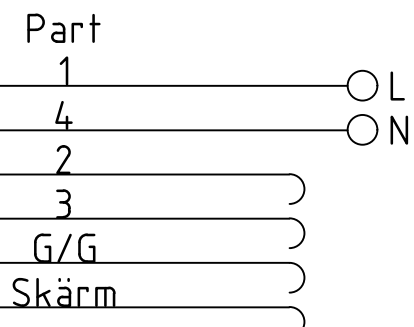


Apparatutrymme



Växelaggregat

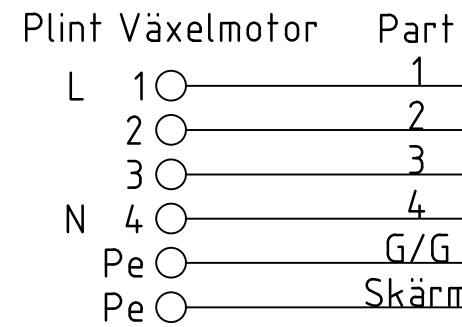

NCY 5G2,5

Se H&K ritning 360 66 511



Ledare och skärm isoleras

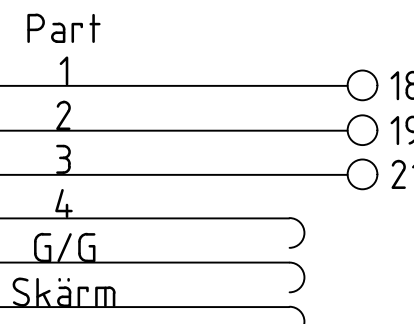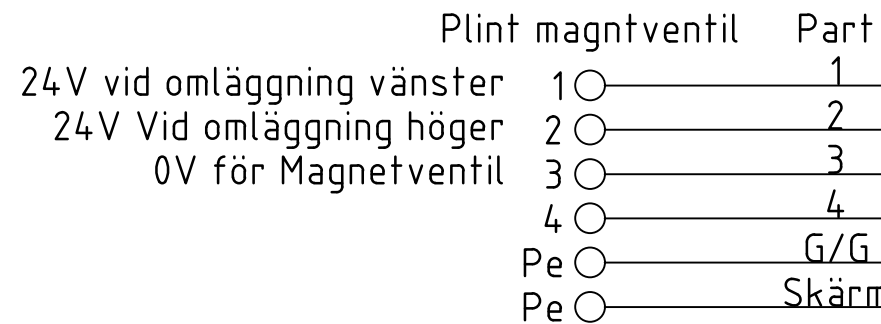

NCY 5G2,5

Se H&K ritning 360 67419

Ledare och skärm isoleras

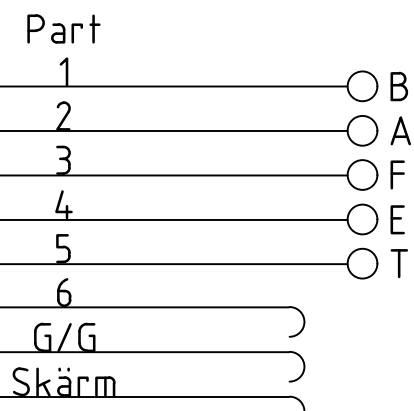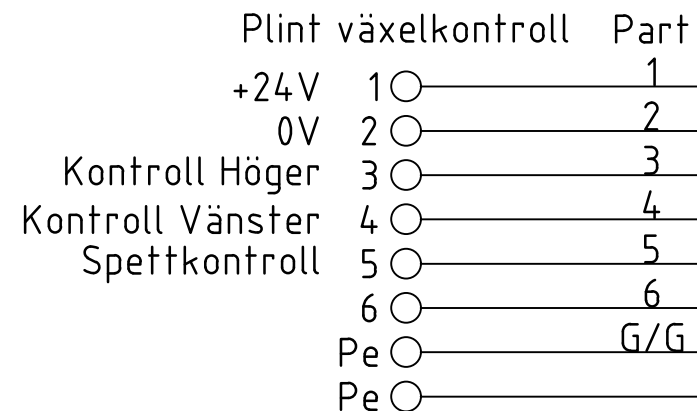



NCY 7G1,5

Se H&K ritning 360 67419

Ledare och skärm isoleras

HWE60 med magnetventil används inte vid nybyggnation.  
Vid nybyggnation används istället HWE61.1 400V, se ritning 21281-01.

|  |                   |                           |   |                      |                |
|--|-------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|
| <b>A</b>   | <b>2018-04-16</b> | <b>Allmän uppdatering</b> |   |                      |                |
| Rev<br>litt  | Antal<br>rev      | Rev datum                 | Rev omfattning  | Verkens<br>rev datum | Rev<br>godkänd |
|  <p>Besöksadress: Rosenlundsgatan 4<br/>Box 1094<br/>405 23 GÖTEBORG<br/>Telefon: 0771 159 159<br/>Telefax: 010 484 64 80</p> |                   |                           | UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b><br>Trafikkontoret |                      |                |
| HANDLÄGGARE  |                   |                           | VERIFIERAD  | HAFT DEL             |                |
| Tony Tjus  |                   |                           |   |                      |                |
| DWG-FIL  |                   | RITAD/KONSTR              | NR  |                      |                |
| 21281-02   |                   | TTs                       | 107454-103  |                      |                |
| GODKÄND GÖTEBORG   |                   |                           | SKALA   | DIARIENUMMER         | RITNINGSNR     |
|  |                   |                           |   |                      | 21281-02       |
|  |                   |                           |   |                      | REV<br>A       |