




Mått på nyckelhylsans spindeldelopp för AV och TV ventiler.

OBS!
Glöm ej att sätta fast nyckelhylsan på ventilsprindeln.

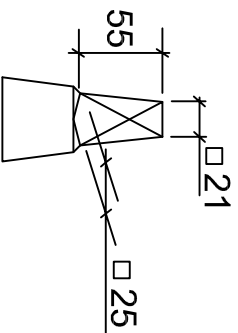

NYCKELHYLSA


IN-OCH UTMATNINGS-ANSLUTNING

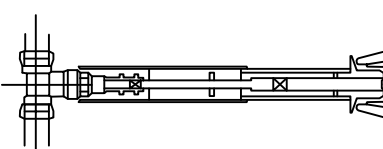

VENTILDIMENSION	VENTILTYP
< 400	Slussventil (AV)
≥ 400	Vridspjällsventil (TV)
BETÄCKNING	AV RSK 7037518 TV RSK 7037013 (OBS! locket skall ha betäckningen TV)

I vägområde ska asfalt 0,2 x 0,2m läggas runt ventilbetäckning.

VENTIL

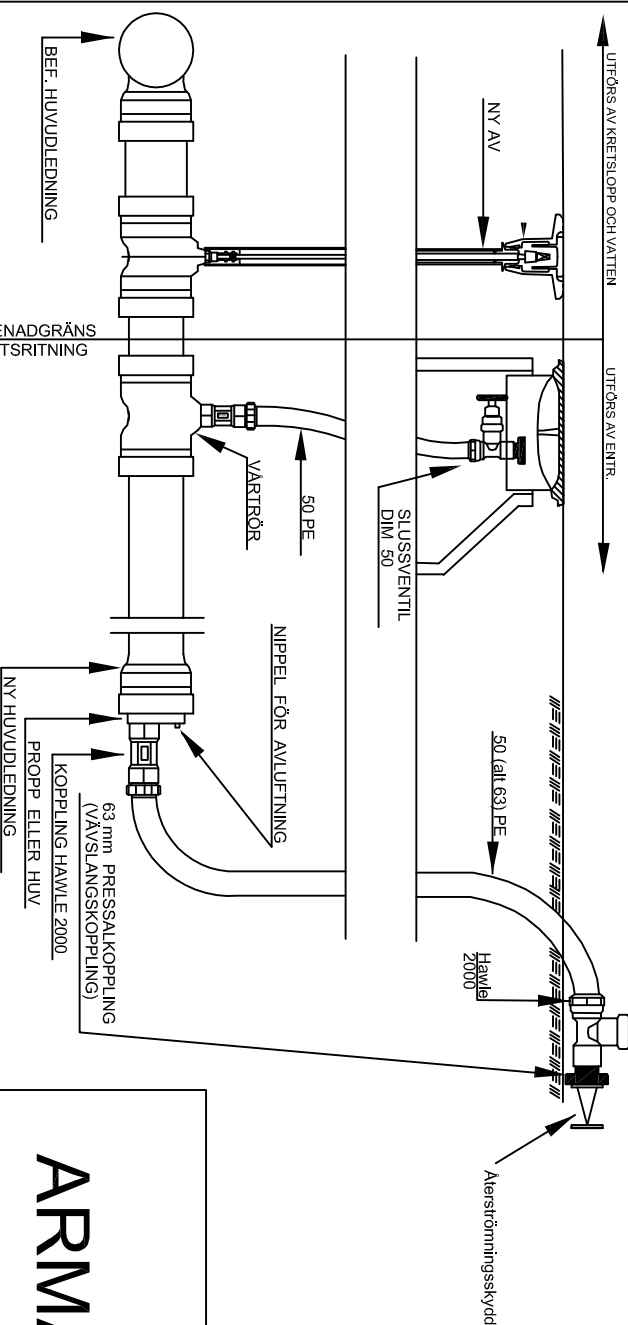

ENTREPRENADGRÄNS ENL. ARBETSRTNING

PEM SLANGEN GÖRS SA LANG ATT DEN NÄR 1m ÖVER SCHAKTKANT.
VID STÖRRE DIMENSIONER ERSÄTTS LUFNINGSNIPPEL MED YTTRELLIGARE EN SLANG.

ARMATURER



Göteborgs Stad
Kretslopp och vatten

B 15

Typritning

5501